


Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Сабийском, Кукморском, Мамадышском районах
Испытательный лабораторный центр
ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.514165

Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

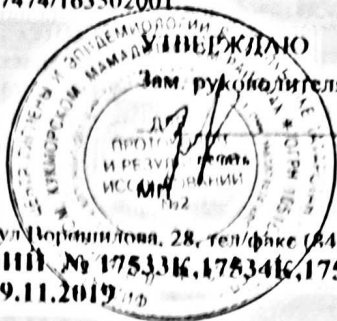

З.М. Закирова
(ФИО)

Место проведения испытаний
422110, РТ, Кукморский район, п.г.т. Кукмор, ул. Горюхинова, 28, тел/факс (84364) 2-69-27
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 17533К, 17534К, 17535К
от 29.11.2019

Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

родник п.п. Н. Мочалкино

Вода подземных источников 1 класса:

скважина д. Ст. Мочалкино

Вода подземных источников 3 класса:

скважина д. Южачи

Тара, упаковка: Стеклопластиковая бутылка

Код пробы (образца) 2.19.17533.П, 2.19.17534.П, 2.19.17535.П

Наименование и юридический адрес заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Центр обслуживания поселений"

*422157, Республика Татарстан, Мамадышский район, Малокирменское СП, Верхние Яки,
Красноармейская, 34*

Основание для отбора: договор от 19.07.2019 г. № 18-2/225

Цель отбора: проведение испытаний по:

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

*исполком Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики
Татарстан (объект)*

422145, Республика Татарстан, Мамадышский район, Молодежная, д.18

Район

Новое Мочалкино

Старое Мочалкино

Шадчи

НД на метод отбора пробы (образца):

*ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа"*

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л

Дата и время отбора пробы (образца)

28.11.2019 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца)

28.11.2019 14 ч. 30 мин.

Дата осуществления лабораторной деятельности

29.11.2019

Сотрудник, отобравший пробы:

зав. отделом Хасанов З.Г.

Сопроводительный документ

Акт отбора проб от 28.11.2019

Условия доставки:

Согласно НД

Нормативный документ, устанавливающий требования

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения".*

Протокол

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ
от 29.11.2019 № 17533К, 17534К, 17535К

Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

Код пробы (образца): 2.19.17533.П, 2.19.17534.П, 2.19.17535.П

Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
-------	-------------------------	----------------------	------------------------	-------------------	------------------------

Код пробы: 2.19.17533.П - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: родник н.п.Н.Мочалкино

1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы: 2.19.17534.П - Вода подземных источников 1 класса: скважина д. Ст. Мочалкино

4	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы: 2.19.17535.П - Вода подземных источников 3 класса: скважина д. Юкачи

7	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
9	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний:

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Врач бактериолог Фахрутдинова Гульгена Исмагиловна

Подпись

Ответственный за оформление объединенного протокола

Инженер
(должность)

Хабибуллина А.А.
(Ф.И.О.)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Протокол от 29.11.2019 № 17533К,17534К,17535К

Стр.2 из 2